

Gemäß Abschnitt IV. der "Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Wasser aus dem Versorgungsnetz der GRAZ AG Stadtwerke für kommunale Dienste, Geschäftsbereich Wasser, zeigt das unterfertigte - nach der Gewerbeordnung befugte - Wasserinstallationsunternehmen folgende Arbeit an:

Standort der Anlage:

Name der Abnehmerin, des Abnehmers:

Terminvereinbarung für Wasserzählereinbau mit Tel.:


Beschreibung der Verbrauchseinrichtungen:

Art	DN	Anzahl
Mischbatterie - Küchenspülbecken		
Mischbatterie - Badewanne		
Mischbatterie - Brause		
Mischbatterie - Waschbecken		
Mischbatterie - Bidet		
Mischbatterie -		
Spülkasten		
Druckspüler		
Pissoir		
Sonstiges:		
Warmwasserbereiter l		

Art	DN	Anzahl
Auslaufventil - Garten		
Auslaufventil - Waschküche		
Auslaufventil - Waschautomat		
Auslaufventil - Geschirrspüler		
Auslaufventil - Heizkeller		
Auslaufventil - Schwimmbecken		

Wandhydrantenanlage nass l/sec	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Wandhydrantenanlage trocken	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Sprinkleranlage l/sec	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Brunnen vorhanden	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Oberflächen-, bzw. Regenwassernutzung	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Wassernachbehandlungsanlage	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

Sonstige (bei größeren Neuanlagen, sowie Industrie- und Gewerbebedarf Höchstentnahme in l/sec angeben!):
.....

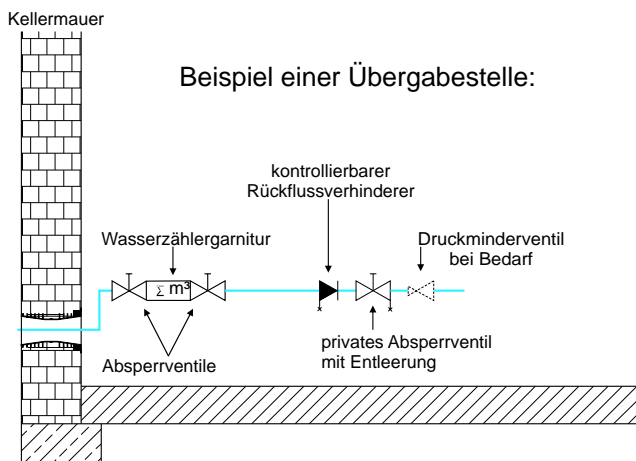

Achtung:

- Sicherheitseinrichtungen müssen laut gültigen Normen und Richtlinien mindestens einmal jährlich durch eine fachkundige Person überprüft werden.
- Nach der WZ-Garnitur muss eine private Absperrarmatur und ein kontrollierbarer Rückflussverhinderer oder eine höherwertige Sicherheitsarmatur eingebaut werden (siehe Beispiel).
- Für den Einbau von Pumpen, Druckerhöhungsanlagen, Klima- und Wasseraufbereitungsanlagen, Wassernachbehandlungsgeräten und -anlagen, Wasserkraftmaschinen sowie gewerblichen und sonstigen Anlagen, bei denen Trinkwasser chemisch oder bakteriologisch verunreinigt werden kann, ist eine Bewilligung der GRAZ AG einzuholen.

Firmenmäßige Zeichnung:

Beilagen:

Ort, Datum:

Stellungnahme der GRAZ AG WASSER:

Ausführung:
A. Nr.: Überprüfung: WZ-Einbau: